会签栏

人防

电扶梯
站台门
门禁
安检

FAS
BAS
通风空调
给排水

通信
综合监控
AFC
信号

建筑
结构
供电
接触网

线路
限界
轨道
隧道

系统会签

通风空调

建筑
结构
给排水
动力照明

工点会签

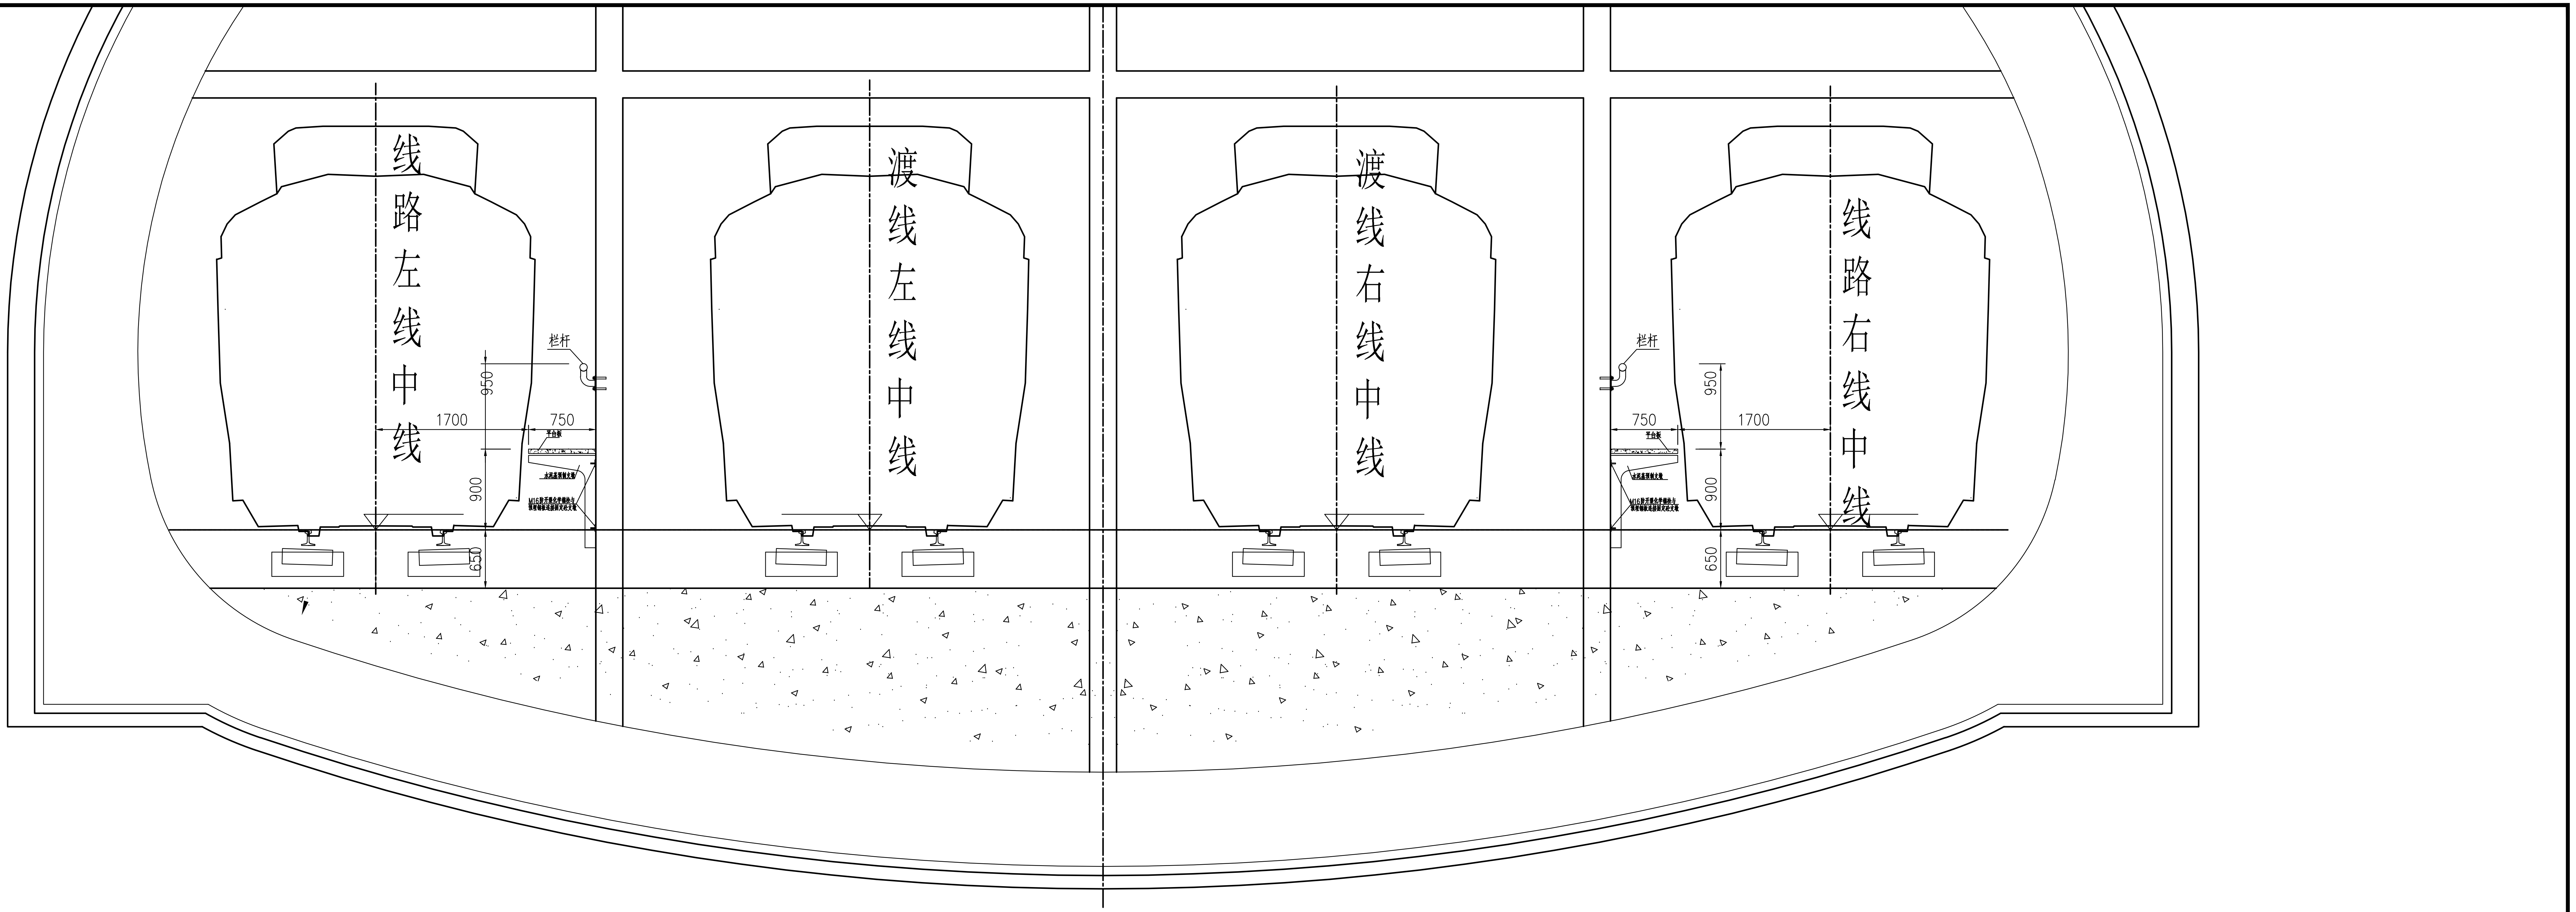
线路左线中线
渡线左线中线
渡线右线中线
线路右线中线
栏杆
1700
750
950
900
650
平台板
水泥基预制支墩
M16防开裂化学锚栓与预埋钢板连接固定砼支墩

暗挖单洞四线隧道疏散平台设置示意

说明：

1、本图尺寸均以mm计；

2、本图中疏散平台设置方式适用于暗挖单洞四线隧道，疏散平台设置于隧道内正线前进方向左侧；

3、本图中标注的疏散平台宽度为该类型隧道典型截面无超高情况下的长度，在曲线区间需根据实际限界来确定钢梁长L及平台板宽a；

4、在区间的两端需设置钢爬梯供疏散人员从疏散平台上下来进入车站，在区间联络通道及风井处，疏散平台断开，同样需要设置钢爬梯。钢爬梯可参见国家建筑标准设计图集 钢梯（02J401、02(03)J401）。

总体审定	中国铁路设计集团有限公司		项目名称	重庆轨道交通5A线工程	
	设计	祁超	区间工程 疏散平台 暗挖单洞四线隧道疏散平台	阶段	初步设计
	复核	田瑞		图号	CQ5A-CS-08-QJ22-01-SSPT-005
系统审定	专业负责人	侯靖宇		比例尺	如图所示
	审核	侯靖宇		日期	2018.12
	审定	赵月			